

Überwachungsgemeinschaft Baden-Württemberg e.V. Schönestr. 35/1 70372 Stuttgart

An die  
Mitglieder der  
Überwachungsgemeinschaft



**Überwachungsgemeinschaft  
für Feuerschutz-, Rauchschutz-  
und Schutzraumabschlüsse  
Baden-Württemberg e.V.**

Schönestraße 35/1 - 70372 Stuttgart  
Fon 0711 / 5 50 59 33-0 - Fax 0711 / 5 50 59 33-40  
Mail [info@feuerschutz-bw.de](mailto:info@feuerschutz-bw.de)  
[www.feuerschutz-bw.de](http://www.feuerschutz-bw.de)

Stuttgarter Volksbank AG - BLZ 600 901 00  
Konto 562 897 003


Stuttgart, 04.06.2025

## Rundschreiben Nr. 2/2026

1. Überarbeitung Internetauftritt – Download Bestellformulare
2. Wiederverwendung Feuer- Rauchschutzabschlüsse aus Bestand

### Top 1 Überarbeitung Internetauftritt – Download Bestellformulare

Wir haben unsere Internetseite überarbeitet und den Bereich für die Bestellformulare neu strukturiert.

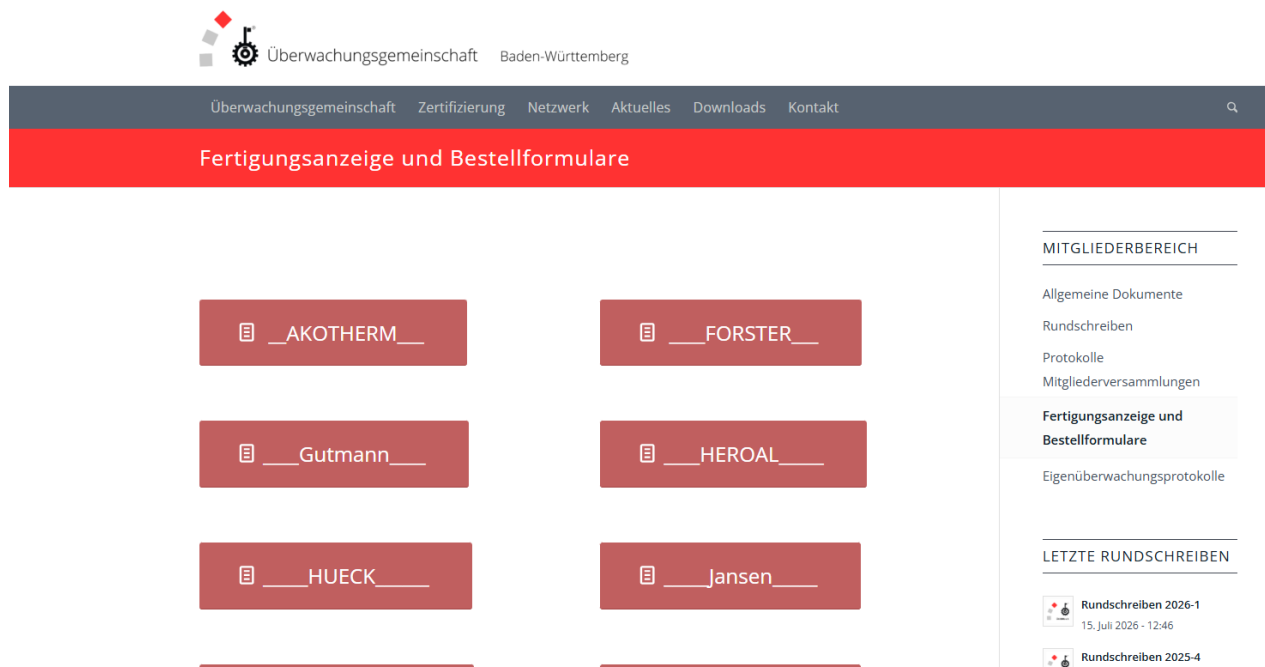

Sie finden nun die Bestellformulare zum DOWNLOAD nach Hersteller getrennt.  
Mit Klick auf den Button des Herstellers werden sie zur Auswahl aller für dieses System vorhandenen Bestellformulare geleitet.

Die Formulare wurden teilweise auch überarbeitet, so wurden insbesondere die Formulare der Fest-Verglasungen überarbeitet.

Grundsätzlich sind nie persönliche Daten oder eine persönliche Adresse einzutragen, bitte immer die Firmenadresse angeben. In diesem Zusammenhang möchten wir auch nochmals auf die Möglichkeit hinweisen, ihr Firmenlogo auf die Kennzeichen aufbringen zu lassen.



Muster mit Data-Matrix-Code (DMC) + Logo

Folgende Bestellformulare sind hinzugekommen:

- **RS-Türen / Fassade**

- AKOTHERM RS AT 700 SC
- FORSTER PRESTO
- Forster thermfix vario F30 / F90
- Heroal RS D65 C SP
- Heroal RS D82 SP
- HUECK LAVA RS 65-S
- HUECK LAVA RS 77-S
- Jansen G30 Economy
- Jansen RS Economy 50 / 60
- Jansen VISS fire 90
- Kawneer RS AA 611
- Kawneer RS AA 720
- Schüco RS ADS 65.NI
- Schüco RS ADS 76.NI
- Schüco Fassade FW 50 / 60 + BF Dach
- TSH RS-1 (Rücksprache mit Systemhaus TSH aus lizenzrechtlichen Gründen vorab erforderlich!)
- WICONA RS WICSTYLE 65N
- WICONA RS WICSTYLE 65N NG
- CE-Fassade 13830

- **Feuerschutzabschlüsse / Verglasungen:**

- Gutmann FSA GWD 080
- Heroal FSA FireXtech D93 FP T90
- Moralt FireSmoke
- Pyranova System 4
- WICONA WICLINE 75 FP (Festverglasung F30)

Sollte Ihnen noch eine Serie fehlen, für welche sie gerne gelaserte Kennzeichnungsschilder bestellen möchten, sprechen sie uns bitte an.

Aufgrund geänderter Sicherheitsvorgaben unserer verwendeten Software können die neuen und überarbeiteten Formulare nur im Format .xlsx als Standard-EXCEL-Datei im Download zur Verfügung gestellt werden. Die Umwandlung in eine EXCEL-Vorlage kann dann individuell selbst vorgenommen werden.

[www.feuerschutz-bw.de](http://www.feuerschutz-bw.de) / Downloads / Mitglieder Downloads

Passwort:

**FS-BW#Mitglied**

(bitte exakt wie angegeben eingeben – es ist keine individuelle Nummer erforderlich!)

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und Dopplungen zu vermeiden Bestellungen bitte nur noch und ausschließlich per mail auf unsere hierfür eingerichtete mail-Adresse senden:

[schilder-bestellungen@feuerschutz-bw.de](mailto:schilder-bestellungen@feuerschutz-bw.de)

Wir bitten ab sofort **nur noch die neuen EXCEL-Bestellformulare** anzuwenden, und diese auch im Format .xlsx per mail an uns zu senden.

**Vielen Dank!**

### 3. Top 2 Wiederverwendung von Feuer- Rauchschutzabschlüsse aus Bestand

Aktuell erreichen uns immer wieder Anfragen zur Handhabung von Feuerschutztüren, welche nach Ausbau wieder neu verwendet werden sollen.

Hintergrund hierfür ist der Gedanke der Nachhaltigkeit. Aber bei der Verwendung von Feuerschutztüren und Rauchschutzabschlüssen gibt es hierfür Grenzen:

1. Ein zum Einbau kommendes Bauprodukt benötigt einen Verwendbarkeitsnachweis. Somit muss eine gültige Zulassung vorliegen, oder das Produkt auf die Übereinstimmung mit einer gültigen Zulassung nachgewiesen werden.
  - a. FSA ist erst wenige Jahre alt, die Zulassung, welche zum Zeitpunkt der Herstellung gültig war, ist weiterhin gültig. -> positive Voraussetzung
  - b. FSA ist älteren Baujahres, Zulassung (und System an sich) sind nicht mehr aktuell gültig / vorhanden. -> negative Voraussetzung
  - c. Die Türen müssen in ihrer Ausführung und Funktion einer neuwertigen Tür entsprechen und alle aktuellen Anforderungen in allen Teilen erfüllen, insbesondere die gesicherte Dauerfunktion / Es werden keinerlei Abschlüsse in Bezug auf die brandschutztechnischen Eigenschaften sowie der Dauerhaftigkeit in Kauf genommen. -> Voraussetzung einer (nachweislichen) Wartung / keinerlei Beschädigungen / umfangreiche Instandsetzung -> aus Erfahrung meist das Ende einer Bewertung.
  - d. Aktuell hat die Landesstelle für Bautechnik in Baden-Württemberg einen Arbeitsplan vorgegeben, wie in diesen Fällen vorzugehen ist, es wird für den Einbau eine vBG erteilt, welche klare Vorgaben zur Bewertung an das zu verwendende Bauprodukt stellt. (In anderen Bundesländer kann eine abweichende Beurteilung / Handhabung erfolgen.)

Sollten Sie seitens Kunden / Architekten oder Bauträger auf eine derartige Wiederverwendung angesprochen werden, teilen Sie die genannten Aspekte und bitten ihn, sich mit der zuständigen Bauaufsicht hierzu in Verbindung zu setzen.

Tip: Eine Verwendung einer ausgebauten Feuerschutztür als Tür ohne Anforderung an Brand- und Rauchschutz ist natürlich immer möglich, bitte dann das Kennzeichnungsschild entfernen.

gez. Roland Meßmer  
Leiter / Geschäftsführung