


**Eigen-Überwachungsbericht Nr.:** \_\_\_\_\_

Name: ..... Datum: ..... Herstellwerk: ..... ..... ..... ..... HWK – Nr.: .../.....	Objekt:..... Anschrift: ..... Straße, PLZ, Ort ..... Anzahl der Türen: ..... Übereinstimmungszeichen Nrn.: ..... überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.: ..... Überwachung durch ÜG..... Herr/Frau:..... eingesehen am:.....
---	--

<input type="checkbox"/> T30-1-FSA „forster fuego light“ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.20-1873 vom 03.11.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027	<input type="checkbox"/> T30-1-RS-FSA „forster fuego light“ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.20-1873 vom 03.11.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027
---	--

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.

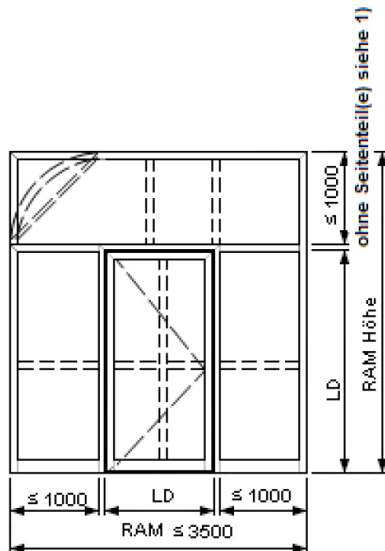

**Rahmemaße Tür:**

Breite: .....  
 Höhe: .....  
 Anschlag nach DIN: links / rechts

**Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:**

Breite: .....  
 Höhe: .....

**Hinweis:**

**In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-1382 zu beachten.**

<b>Geprüfte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen</b> Die dargestellten maximalen Abmessungen stehen in Abhängigkeit mit den angrenzenden Wänden und sind, je nach Wandbauart geringer. Hierzu ist der Zulassungsbescheid, Anlage 3 und Dokument B, Anlage B1.1 bis B1.4 zu beachten.	<b>Zugelassene Tür- bzw. Elementabmessungen</b>			
	Lichtes Durchgangsmaß der Türe LD		Rahmemaßenmaß Tür/Element RAM (mit Blendrahmenverbreiterung)	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	von / bis	von / bis	von / bis	von / bis
<input type="checkbox"/> Tür	560 -1400 (2)	1655 – 3000 (3)	660 - 2000	1705 - 3300
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil	560 -1400 (2)	1655 – 3000 (3)	660 - 2000	1805 - 4500
<input type="checkbox"/> Tür mit 1 Seitenteil li / re*	560 -1400 (2)	1655 – 3000 (3)	760 - 3000	1705 - 3300
<input type="checkbox"/> Tür mit 2 Seitenteilen	560 -1400 (2)	1655 – 3000 (3)	860 - 3500	1705 - 3300
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil + 1 Seitenteil li / re*	560 -1400 (2)	1655 – 3000 (3)	760 - 3000	1805 - 3500
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil + 2 Seitenteilen	560 -1400 (2)	1655 – 3000 (3)	860 - 3500	1805 - 3500
<input type="checkbox"/> Tür eingebaut in F30-Verglasung	560 -1400 (2)	1655 – 3000 (3)	760 - endlos	1805 - 4500

\* nicht zutreffendes streichen

(2 = bei FSA mit Fingerschutz beträgt die max. lichte Breite 1329 mm  
 (3 = bei verblechten FSA beträgt die max. lichte Höhe 2500 mm

### 1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben /links/rechts: 10 ± 1 mm	Ja / Nein	unten: 10 +1 / -6 mm	Ja / Nein
Anmerkung:			

### 2.0 / 3.0 Profile

Profile entsprechend Stückliste:		Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja / Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Schweißnähte vollständig und porenfrei	Ja / Nein		
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe			
Anmerkung:			

### 4.0 Beschläge und Zubehör

Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:	
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn <b>NEIN</b> : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte ....)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
sonstiges Zubehör:			

### Türdrücker

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			

### Anmerkung:

### Türschliesser / Türantrieb

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein		

### Anmerkung / weitere Komponenten:

### 5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

### Glastyp:

Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätziegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein

### Anmerkung:

### 6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
-----------------------------	-----------	---	-----------

### Anmerkung / weitere Komponenten:

### 7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein

### Anmerkung:

### Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:	
Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll	Ja / Nein
<b>zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung:</b> wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A :	Ja / Nein
Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):	
Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)	Anmerkung / Notizen: