

Eigen-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name:
 Datum:
 Herstellwerk:

 HWK – Nr.: .../.....

Objekt:.....
 Anschrift:
 Straße, PLZ, Ort
 Anzahl der Türen:
 Übereinstimmungszeichen Nrn.:
 überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.:
 Überwachung durch ÜG.....
 Herr/Frau:.....
 eingesehen am:.....

T30-2-FSA „forster fuego light“ T30-2-RS-FSA „forster fuego light“
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung
 Z-6.20-1873 vom 03.11.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.

Rahmenaußenmaße Tür:


Breite:
 Höhe:
 Anschlag nach DIN: links / rechts

Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite:
 Höhe:

Hinweis:

In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-1382 zu beachten.

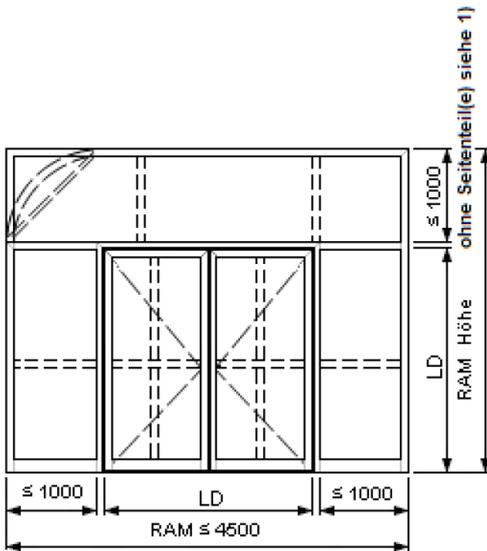

Geprüfte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen Die dargestellten maximalen Abmessungen stehen in Abhängigkeit mit den angrenzenden Wänden und sind, je nach Wandbauart geringer. Hierzu ist der Zulassungsbescheid, Anlage 3 und Dokument B, Anlage B1.1 bis B1.4 zu beachten.	Zugelassene Tür- bzw. Elementabmessungen			
	Lichtes Durchgangsmaß der Türe LD		Rahmenaussenmaß Tür/Element RAM (mit Blendrahmenverbreiterung)	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	von / bis	von / bis	von / bis	von / bis
<input type="checkbox"/> Tür	1260 – 2830 (2+3)	1655 – 3000 (2+3)	1360 - 3430	1705 - 3300
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil	1260 – 2830 (2+3)	1655 – 3000 (2+3)	1360 - 3430	1805 - 4500
<input type="checkbox"/> Tür mit 1 Seitenteil li / re*	1260 – 2830 (2+3)	1655 – 3000 (2+3)	1460 - 4430	1705 - 3300
<input type="checkbox"/> Tür mit 2 Seitenteilen	1260 – 2830 (2+3)	1655 – 3000 (2+3)	1560 - 4500	1705 - 3300
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil + 1 Seitenteil li / re*	1260 – 2830 (2+3)	1655 – 3000 (2+3)	1460 - 4430	1805 - 3500
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil + 2 Seitenteilen	1260 – 2830 (2+3)	1655 – 3000 (2+3)	1560 - 4500	1805 - 3500
<input type="checkbox"/> Tür eingebaut in F30-Verglasung	1260 – 2830 (2+3)	1655 – 3000 (2+3)	1460 - endlos	1805 - 4500

* nicht zutreffendes streichen

(2 = bei FSA mit Fingerschutz beträgt die max. lichte Breite 2687 mm

(3 = bei verblechten FSA beträgt die max. lichte Breite 2350 mm und die max. lichte Höhe 2500 mm

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben/li/re/mitte: 10 ± 1 mm	Ja / Nein	unten: 10 +1/-6 mm	Ja / Nein

Anmerkung:

2.0 / 3.0 Profile

Profile entsprechend Stückliste:		Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja / Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Schweißnähte vollständig und porenfrei	Ja / Nein		
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe			

Anmerkung:

4.0 Beschläge und Zubehör

Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:	
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn NEIN : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein

sonstiges Zubehör:

Türdrücker

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			

Anmerkung:

Türschliesser / Türantrieb

		Schließfolgeregelung:	Ja / Nein
gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein	Mitnehmerklappe:	Ja / Nein

Anmerkung / weitere Komponenten:

5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

Glastyp:

Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätziegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein

Anmerkung:

6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
-----------------------------	-----------	---	-----------

Anmerkung / weitere Komponenten:

7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein

Anmerkung:

Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag
exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:

Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll

zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A : Ja / Nein

Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):

Anmerkung / Notizen:

Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)