

Eigen-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name:
 Datum:
 Herstellwerk:

 HWK – Nr.: .../.....

Objekt:.....
 Anschrift:
 Straße, PLZ, Ort
 Anzahl der Türen:
 Übereinstimmungszeichen Nrn.:
 überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.:
 Überwachung durch ÜG.....
 Herr/Frau:.....
 eingesehen am:.....

<input type="checkbox"/> T30-2-FSA „Heroal D 82 FP“ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.20-1920 vom 13.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027	<input type="checkbox"/> T30-2-RS-FSA „Heroal D 82 FP“ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.20-1920 vom 13.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027
--	---

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.

Rahmemaßenmaße Tür:


Breite:
 Höhe:
 Anschlag nach DIN: links / rechts

Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite:
 Höhe:

Hinweis:

In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-1507 zu beachten.

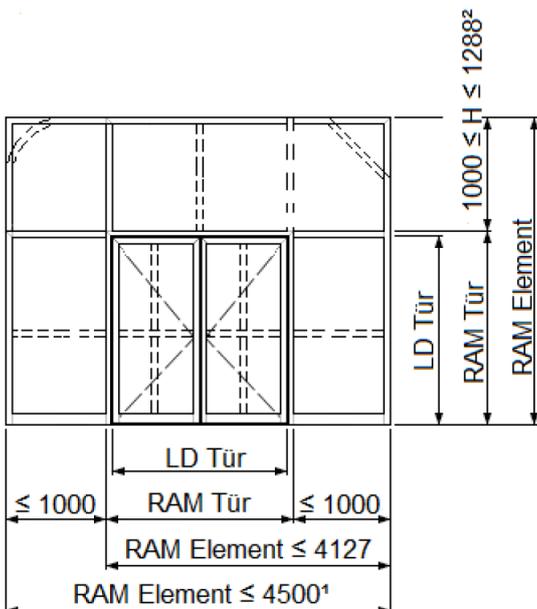

Hergestellte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen	Tür- bzw. Elementabmessungen nach Zulassung			
	Lichte Durchgangsmaße: (LD) Tür		Rahmemaßenmaße: (RAM) Tür/Element einschließlich Verbreiterungsprofile	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	von / bis	von / bis	von / bis	von / bis
<input type="checkbox"/> Tür mit vierseitigem Blendrahmen	1219 - 2847	1672 - 3000	1365 - 3189	1745 - 3171
<input type="checkbox"/> Tür	1219 - 2847	1672 - 3000	1365 - 3189	1745 - 3171
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil	1219 - 2847	1672 - 3000	1365 - 3189	1745 / 1886 - 3109 / 4000 ²
<input type="checkbox"/> Tür mit 1 Seitenteil li od. re*	1219 - 2847	1672 - 3000	1365 / 1531 - 3189 / 4127	1745 - 3171
<input type="checkbox"/> Tür mit 2 Seitenteilen li und re	1219 - 2847	1672 - 3000	1365 / 1687 - 3189 / 4500	1745 - 3171
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil und 1 Seitenteil li od. re*	1219 - 2847	1672 - 3000	1365 / 1531 - 3189 / 4127 ¹	1745 / 1886 - 3109 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil und 2 Seitenteilen li u. re	1219 - 2847	1672 - 3000	1365 / 1687 - 3189 / 4500 ¹	1745 / 1886 - 3109 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür eingebaut in F30-Verglasung**	1219 - 2847	1672 - 2969	1365 - 3189/ unbegrenzt	1745 - 3078 / 4000

* nicht zutreffendes streichen

¹ = RAM Element bei durchgehendem Oberteil ≤ 3278 mm, maximale Glasabmessung 3000 x 944 mm beachten.

² = 1288 mm ohne Seitenteil(e)

** Gemäß AbZ, Punkt 4.2.5.1 müssen bei dieser Einbausituation die seitlichen Pfosten der Brandschutzverglasung ungestoßen und über die gesamte Höhe der Brandschutzverglasung durchgehen! Ab einer Rahmenhöhe von > 3900 mm sind Verstärkungsprofile erforderlich.

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+/- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+/- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben/li/re/mitte: 5 ± 1 mm	Ja / Nein	unten: 10 +/-5 mm	Ja / Nein

Anmerkung:

2.0 / 3.0 Profile

Profile entsprechend Stückliste:		Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja / Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Verwendeter Kleber	Typ:		

Anmerkung:

4.0 Beschläge und Zubehör

Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:	
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn NEIN : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein

sonstiges Zubehör:

Türdrücker

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			

Anmerkung:

Türschliesser / Türantrieb

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein		

Anmerkung / weitere Komponenten:

5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

Glastyp:

Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätziegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein

Anmerkung:

6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
-----------------------------	-----------	---	-----------

Anmerkung / weitere Komponenten:

7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein

Anmerkung:

Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:	
Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll	Ja / Nein
zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A :	Ja / Nein

Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):		Anmerkung / Notizen:
Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)		