

**Eigen-Überwachungsbericht Nr.:** \_\_\_\_\_

Name: .....  
 Datum: .....  
 Herstellwerk: .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 HWK – Nr.: .../.....

Objekt:.....  
 Anschrift: .....  
 Straße, PLZ, Ort .....  
 Anzahl der Türen: .....  
 Übereinstimmungszeichen Nrn.: .....  
 überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.: .....  
 Überwachung durch ÜG.....  
 Herr/Frau:.....  
 eingesehen am:.....

T30-2-FSA „JANSEN Janisol 2“ T30-2-RS-FSA „JANSEN Janisol 2“  
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung  
 Z-6.20-2026 vom 27.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.

**Rahmenseitenmaße Tür:**


Breite: .....  
 Höhe: .....  
 Anschlag nach DIN: links / rechts

**Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:**

Breite: .....  
 Höhe: .....

**Hinweis:**

**In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-589 zu beachten.**

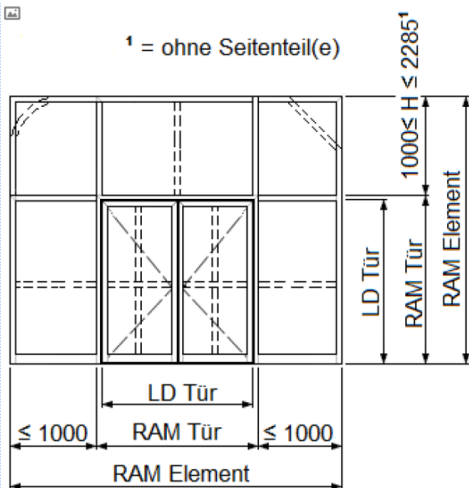

Geprüfte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen	Zugelassene Tür- bzw. Elementabmessungen			
	Lichte Durchgangsmaße (LD) Tür		Rahmenseitenmaße: (RAM) Tür / Element	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	von – bis	von – bis	von – bis	von – bis
<input type="checkbox"/> Tür	1355 – 2984 <sup>6</sup>	1675 – 3000 <sup>2</sup>	1435 – 3614 <sup>7</sup>	1715 – 3315 <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil	1355 – 2984 <sup>6</sup>	1675 – 3000 <sup>2</sup>	1435 – 3614 <sup>7</sup>	1715 – 3065 <sup>4,5</sup> / 1840 – 4000
<input type="checkbox"/> Tür mit Seitenteil(e) links / rechts*	1355 – 2984 <sup>6</sup>	1675 – 3000 <sup>2</sup>	1435 – 3114 <sup>4,7</sup> / 1685 – 4500	1715 – 3065 <sup>4,5</sup> / 1840 – 3500
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil und Seitenteil(e) links / rechts*	1355 – 2984 <sup>6</sup>	1675 – 3000 <sup>2</sup>	1435 – 3114 <sup>4,7</sup> / 1685 – 4500	1715 – 3065 <sup>4,5</sup> / 1840 – 3500
<input type="checkbox"/> Tür eingebaut in F30-Verglasung	1355 – 2640 <sup>6</sup>	1675 – 3000 <sup>2</sup>	1485 – 2770 <sup>7</sup> / 1685 – unbegrenzt	1715 – 3065 <sup>4,5</sup> / 1840 – 4500

\* nicht zutreffendes streichen

<sup>2</sup> = bei verblechten FSA und FSA aus Edelstahlrohrprofilen beträgt die maximale lichte Höhe der Tür 2500 mm.

<sup>3</sup> = bei verblechten FSA und FSA aus Edelstahlrohrprofilen beträgt die max. Rahmenhöhe der Tür ohne Seitenteil(e) sowie Oberteil 2815 mm.

<sup>4</sup> = ohne Elementkopplungsprofile.

<sup>5</sup> = bei verblechten FSA und FSA aus Edelstahlrohrprofilen beträgt die max. Rahmenhöhe der Tür mit Seitenteil(e) sowie Oberteil 2565 mm.

<sup>6</sup> = bei FSA aus Edelstahlrohrprofilen beträgt die maximale lichte Durchgangsbreite 2600 mm.

<sup>7</sup> = bei FSA aus Edelstahlrohrprofilen beträgt die maximale Rahmenbreite der Tür mit Seitenteil(e) 2730 mm.

**Verblechte FSA: Schloss mit Obenverriegelung oder Dreifallenschloss erforderlich**

**FSA aus Edelstahlrohrprofilen:** Für die Schlossausführung ist die Einbausituation des FSA gemäß den Fertigungsanlagen F07-00.13-0 bis F07-00.16-0 zu beachten.

**FSA mit Fingerschutzprofil:** Fertigungsanlage F13-01.1-2 sowie Dokumentation „Janisol 2 EI30 Fingerschutztüren“ beachten.

### 1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben/li/re/mitte: 10 ± 1 mm	Ja / Nein	unten: 8 +2 / -4 mm	Ja / Nein

Anmerkung:

### 2.0 / 3.0 Profile

Profile entsprechend Stückliste:		Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja / Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Schweißnähte vollständig und porenfrei	Ja / Nein		
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe			

Anmerkung:

### 4.0 Beschläge und Zubehör

Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:	
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn <b>NEIN</b> : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte ....)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein

sonstiges Zubehör:

### Türdrücker

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			

Anmerkung:

### Türschliesser / Türantrieb

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein		

Anmerkung / weitere Komponenten:

### 5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

Glastyp:

Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätziegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein

Anmerkung:

### 6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
-----------------------------	-----------	---	-----------

Anmerkung / weitere Komponenten:

### 7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein

Anmerkung:

### Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag  
exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:

Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll

**zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung:** wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A : Ja / Nein

Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):

Anmerkung / Notizen:

Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)