

Eigen-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name:
 Datum:
 Herstellwerk:


 HWK – Nr.: .../.....

Objekt:.....
 Anschrift:
 Straße, PLZ, Ort

 Anzahl der Türen:
 Übereinstimmungszeichen Nrn.:
 überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.:
 Überwachung durch ÜG.....
 Herr/Frau:.....
 eingesehen am:.....

T90-2-FSA „JANSEN Janisol C4“ T90-2-RS-FSA „JANSEN Janisol C4“
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung
 Z-6.20-1973 vom 27.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.

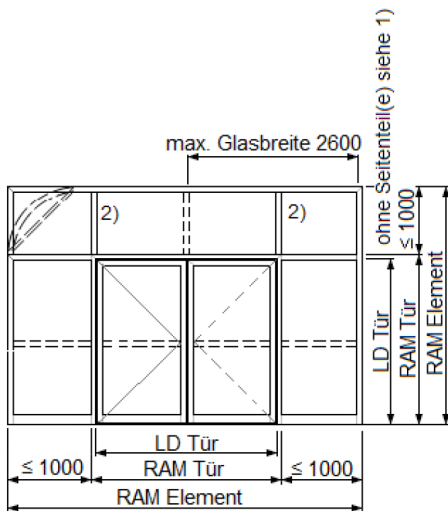

Rahmenseitenmaße Tür:

Breite:
 Höhe:
 Anschlag nach DIN: links / rechts

Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite:
 Höhe:

Hinweis:

In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-1949 zu beachten.

Geprüfte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen	Zugelassene Tür- bzw. Elementabmessungen			
	Lichte Durchgangsmaße Tür		Rahmenseitenmaße (RAM) Tür / Element	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	von / bis	von / bis	von / bis	von / bis
<input type="checkbox"/> Tür	1205 – 2600	1665 – 2500	1335 – 2930	1730 – 2665
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil	1205 – 2600	1665 – 2500	1335 – 2930	1830 – 2665 / 4000
<input type="checkbox"/> Tür mit Seitenteil(en) links / rechts*	1205 – 2600	1665 – 2500	1535 – 2930 / 4500	1730 – 2665
<input type="checkbox"/> Tür mit Oberteil und Seitenteil(en) links / rechts*	1205 – 2600	1665 – 2500	1535 – 2930 / 4500	1830 – 2665 / 3500
<input type="checkbox"/> Tür eingebaut in F90-Verglasung	1205 – 2600	1665 – 2500	1535 – 2930 / unbegrenzt	1830 – 2665 / 4500 3)

* nicht zutreffendes streichen

- Die max. Oberteilhöhe richtet sich bei FSA ohne Seitenteil(en) nach der max. zulässigen Glasgröße gemäß Dokument A, Blatt-Nr.: 4-1 Ä.
- Bei FSA mit beidseitigen Seitenteilen und Oberteil müssen die seitlichen Rahmenpfosten neben der Tür über die gesamte Höhe durchgehen.
- Verstärkungen der Profile entsprechend Allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.14-1949 Abschnitt 2.2.1, 2.2.3.5, und 3.2.3.1 sowie Anlagen 1 und 7 erforderlich. Die maximale Höhe der Brandschutzverglasung in Verbindung mit Eckausbildung beträgt 3500 mm. In diesem Fall dürfen nur Scheiben des Typs „Pyrostop 90-102“ mit der maximalen Abmessung 1100 mm (B) x 2500 mm (H) verwendet werden.

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau

Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben/li/re/mitte: 10 ± 1 mm	Ja / Nein	unten: 8 +2 / -4 mm	Ja / Nein
Anmerkung:			

2.0 / 3.0 Profile

Profile entsprechend Stückliste:		Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja / Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Schweißnähte vollständig und porenfrei	Ja / Nein		
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe			
Anmerkung:			

4.0 Beschläge und Zubehör

Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:	
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn NEIN : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
sonstiges Zubehör:			

Türdrücker

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			

Anmerkung:

Türschliesser / Türantrieb

gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein		

Anmerkung / weitere Komponenten:

5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)

Glastyp:

Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätzsiegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein

Anmerkung:

6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)

Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
-----------------------------	-----------	-----------------------------------------	-----------

Anmerkung / weitere Komponenten:

7. Funktionsprüfung und Kennzeichen

Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein

Anmerkung:

Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!

in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:	
Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll	Ja / Nein
zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A :	Ja / Nein

Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):		Anmerkung / Notizen:
Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)		