

Eigen-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name:

Objekt:.....

Datum:

Anschrift:
Straße, PLZ, Ort

Herstellwerk:

Anzahl der Türen:

Übereinstimmungszeichen Nrn.:

überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.:

Überwachung durch ÜG.....

HWK – Nr.: /

Herrn/Frau:.....


eingesehen am:.....

☐ T30-1-FSA „Schüco FireStop ADS 90 FR 30“ ☐ T30-1-RS-FSA „Schüco FireStop ADS 90 FR 30“

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung

Z-6.20-2330 vom 13.10.2022, Geltungsdauer vom 03.11.2022 bis 03.11.2027

Die **Kennzeichnung** bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.



Rahmenaußenmaße Tür:

Breite:


Höhe:

Anschlag nach DIN: links / rechts

Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite:

Höhe:

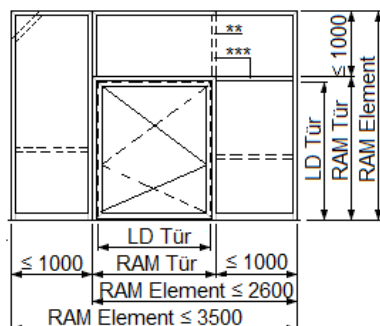

Hinweis:

In Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gegebenenfalls die Zulassung Z-19.14-2271 zu beachten.

Hergestellte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen	Tür- bzw. Elementabmessungen nach Zulassung			
	Lichte Durchgangsmaße: (LD) Tür		Rahmenaußenmaße: (RAM) Tür/Element einschließlich Verbreiterungsprofile	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	von - bis	von - bis	von - bis	von - bis
☐ Tür	465 - 1500	1648 - 3100	598 - 1868	1732 - 3284
☐ Tür mit Oberteil	465 - 1500	1648 - 3100	598 - 1868	1732 / 1855 - 3284 / 4624
☐ Tür mit 1 Seitenteil li od. re*	465 - 1500	1648 - 3100	598 / 748 - 1868 / 2600	1732 - 3284
☐ Tür mit 2 Seitenteilen li und re	465 - 1500	1648 - 3100	598 / 748 - 1868 / 3500	1732 - 3284
☐ Tür mit Oberteil und 1 Seitenteil li od. re*	465 - 1500	1648 - 3100	598 / 748 - 1868 / 2600	1745 / 1855 - 3109 / 3500
☐ Tür mit Oberteil und 2 Seitenteilen li u. re	465 - 1500	1648 - 3100	598 / 748 - 1868 / 3500	1745 / 1855 - 3109 / 3500
☐ Tür eingebaut in F30-Verglasung	465 - 1500	1648 - 3100	598 - 1868 / unbegrenzt	1732 - 3284 / 4650

* nicht zutreffendes streichen

** Gemäß Dokument A, Anlage A 1.01 muss bei Ausführung des FSA mit Seitenteil(e) und Oberteil der bandseitige Pfosten des FSA über die gesamte Elementhöhe durchgehen!

*** Gemäß Dokument A, Anlage A 1.01 (siehe Kennzeichnung mit *) sind je nach Ausführungsart horizontal und/oder vertikal, über den gesamten FSA durchlaufende aufgesetzte Statikprofile erforderlich.

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau			
Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja / Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja / Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite gemessen:			
oben /links/rechts: 7 ± 1 mm	Ja / Nein	unten: 8 +2 / -3 mm	Ja / Nein
Anmerkung:			
2.0 / 3.0 Profile			
Profile entsprechend Stückliste:		Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja / Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja / Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja / Nein
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Verwendeter Kleber	Typ:		
Anmerkung:			
4.0 Beschläge und Zubehör			
Bänder gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Bänder je Flügel:	
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja / Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:	
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Schlösser gemäß Stückliste	Ja / Nein	Fallenspiel i.O.	Ja / Nein
Wenn NEIN : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):			
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein		
Zubehör (E-Öffner / Kontakte)			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
sonstiges Zubehör:			
Türdrücker			
gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja / Nein	Typ:	
Drückerstift:			
Anmerkung:			
Türschliesser / Türantrieb			
gemäß Stückliste	Ja / Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja / Nein
Befestigungsart:			
Montageplatte (n):			
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja / Nein		
Anmerkung / weitere Komponenten:			
5. Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste und Dichtung)		Glastyp:	
Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Ätziegel und Aufkleber vorhanden	Ja / Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja / Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja / Nein
Anmerkung:			
6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)			
Ausführung gemäß Stückliste	Ja / Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja / Nein
Anmerkung / weitere Komponenten:			
7. Funktionsprüfung und Kennzeichen			
Funktionsprüfung ausgeführt und i.O.:	Ja / Nein		
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja / Nein		
Anmerkung:			
Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Bericht abzuspeichern und auf Verlangen vorzulegen!			
in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag			
exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:			
Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll	Ja / Nein		
zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Materialien / Komponenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A :			Ja / Nein
Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):		Anmerkung / Notizen:	
Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)			

EigenÜP kurz Schüco FireStop ADS90 FR30 T30-1 V02_20230519

Seite 2 von 2

Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nur gemäß Vereinbarung von Kunden der ÜG Baden-Württemberg genutzt werden.